

[Redacted text block]

和 孝

信

聖

[Redacted text block]

[Redacted text block]

験結果である。

と云ふ人々の所

黄

[Redacted text block]

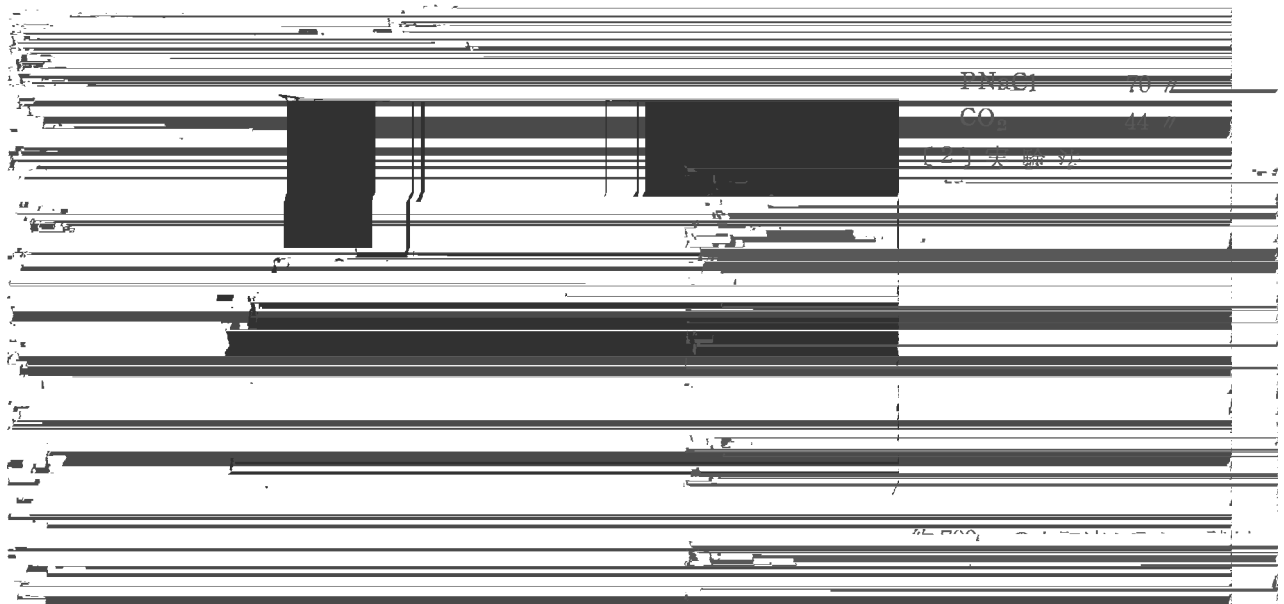


Fig.

硝子棒につるして浸セキする。密閉，静止


(a) Low temperature (b) High temperature

Fig. 1 Apparatus


○温度・常圧 30°C 40°C 50°C (四通り)


○試験液：飽和塩水を炭酸化した... 重曹を分離した母液

1000 / mm²




→ W₂ (m²)

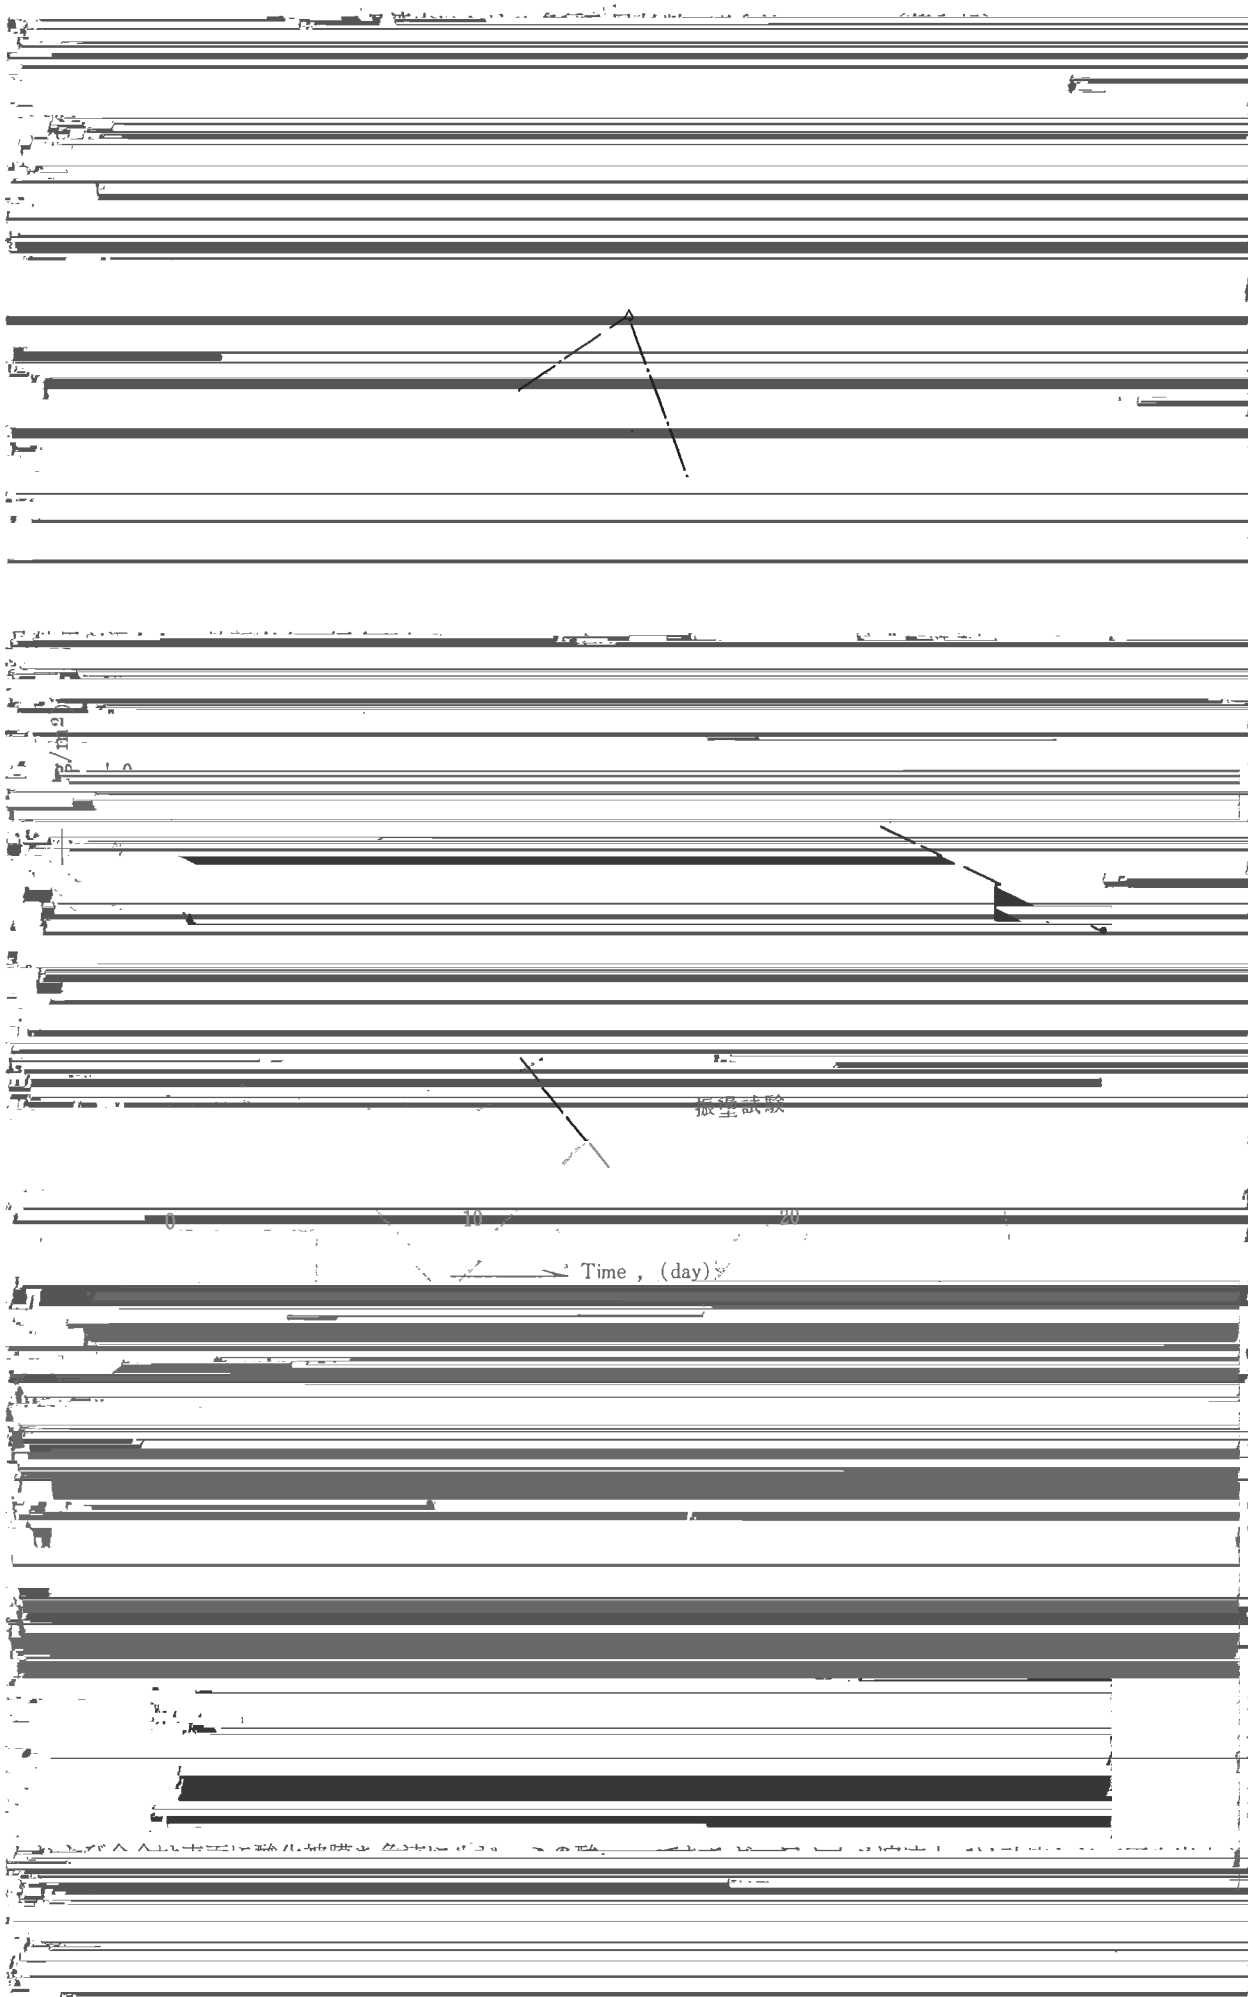

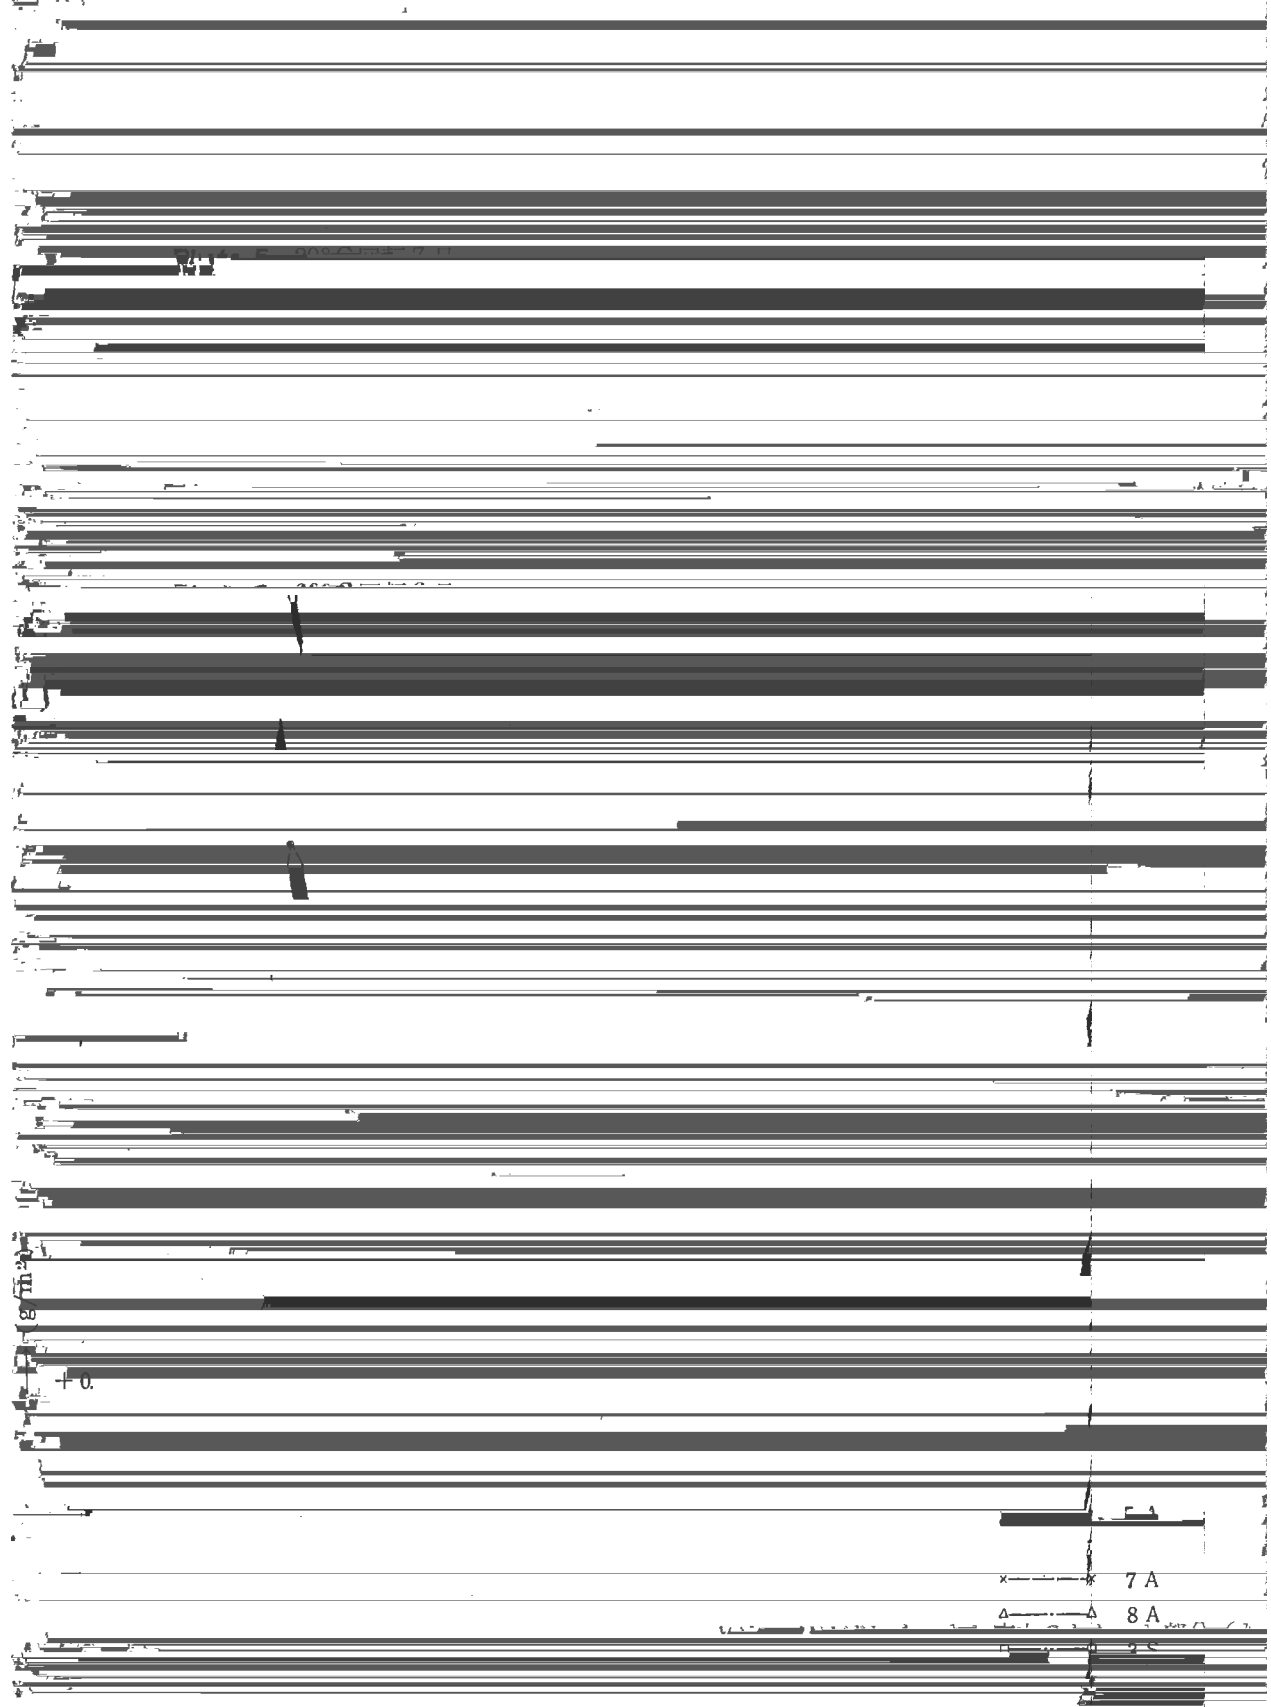

F A
 x----- 7 A
 Δ----- Δ 8 A
 NP-56

(4) E. H. Dix: Trans AIME, 137 (1944) 11

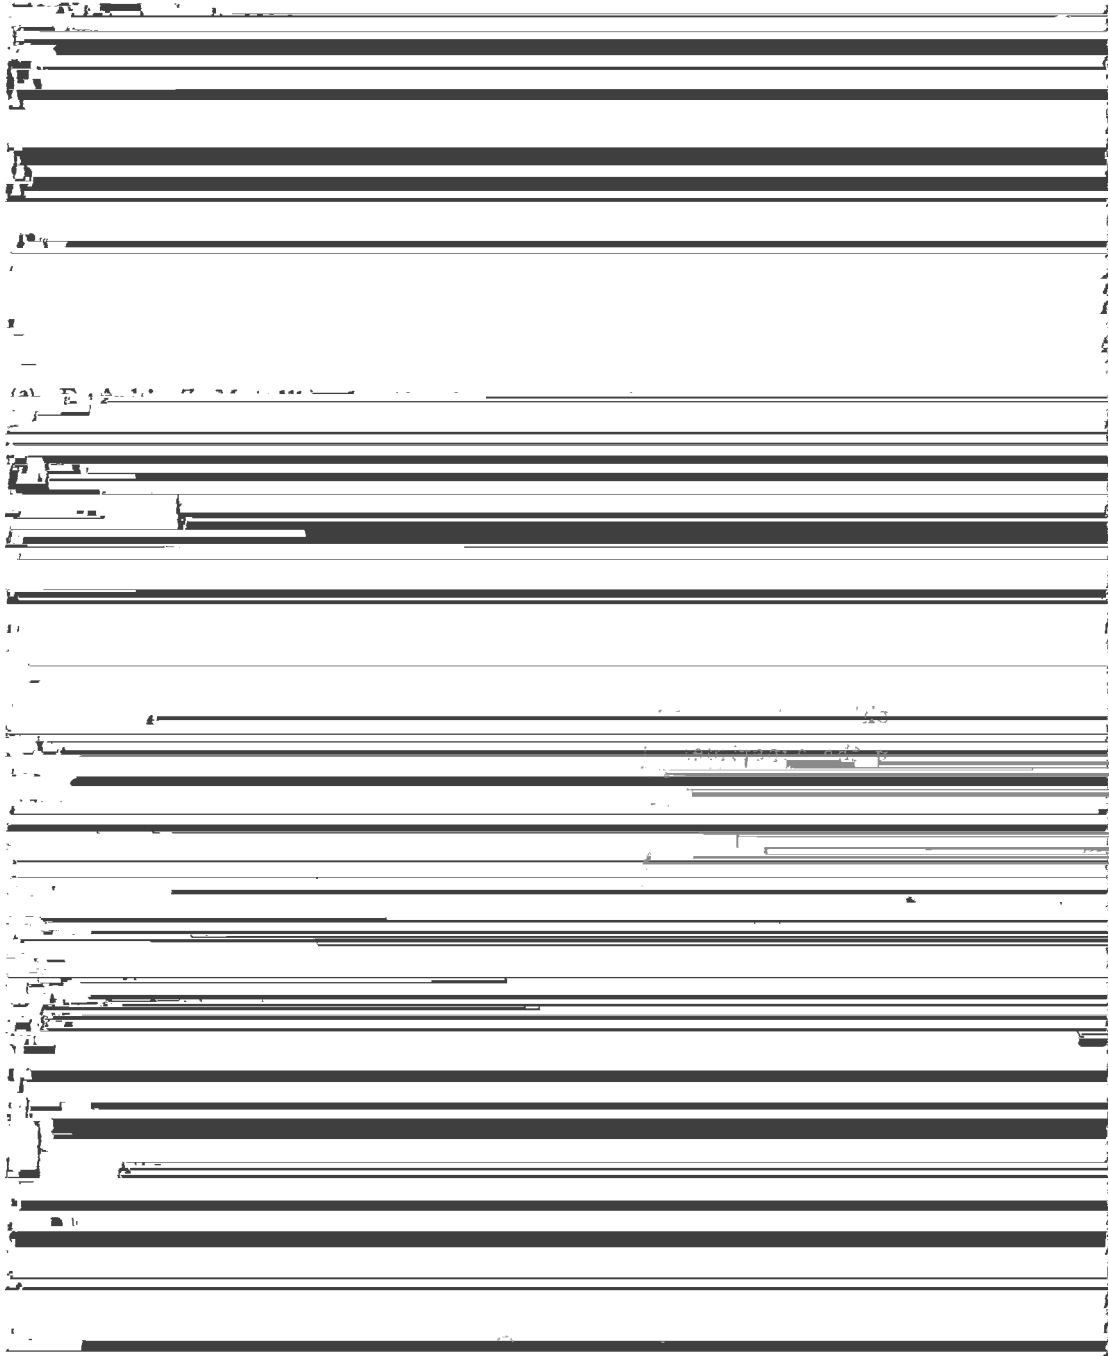

(5) T. C. Wilson et al.: Trans AIME, 137 (1944) 11

