

山　電　局


野　省　太　郎  
田　三　寿  
原　啓

操作　監視室　監視係　監視係　監視係

率の相違の欠点を指摘されている。

限外泥過レ　DRC　泥過ルナマ、ロフヘト、

大  
福  
太

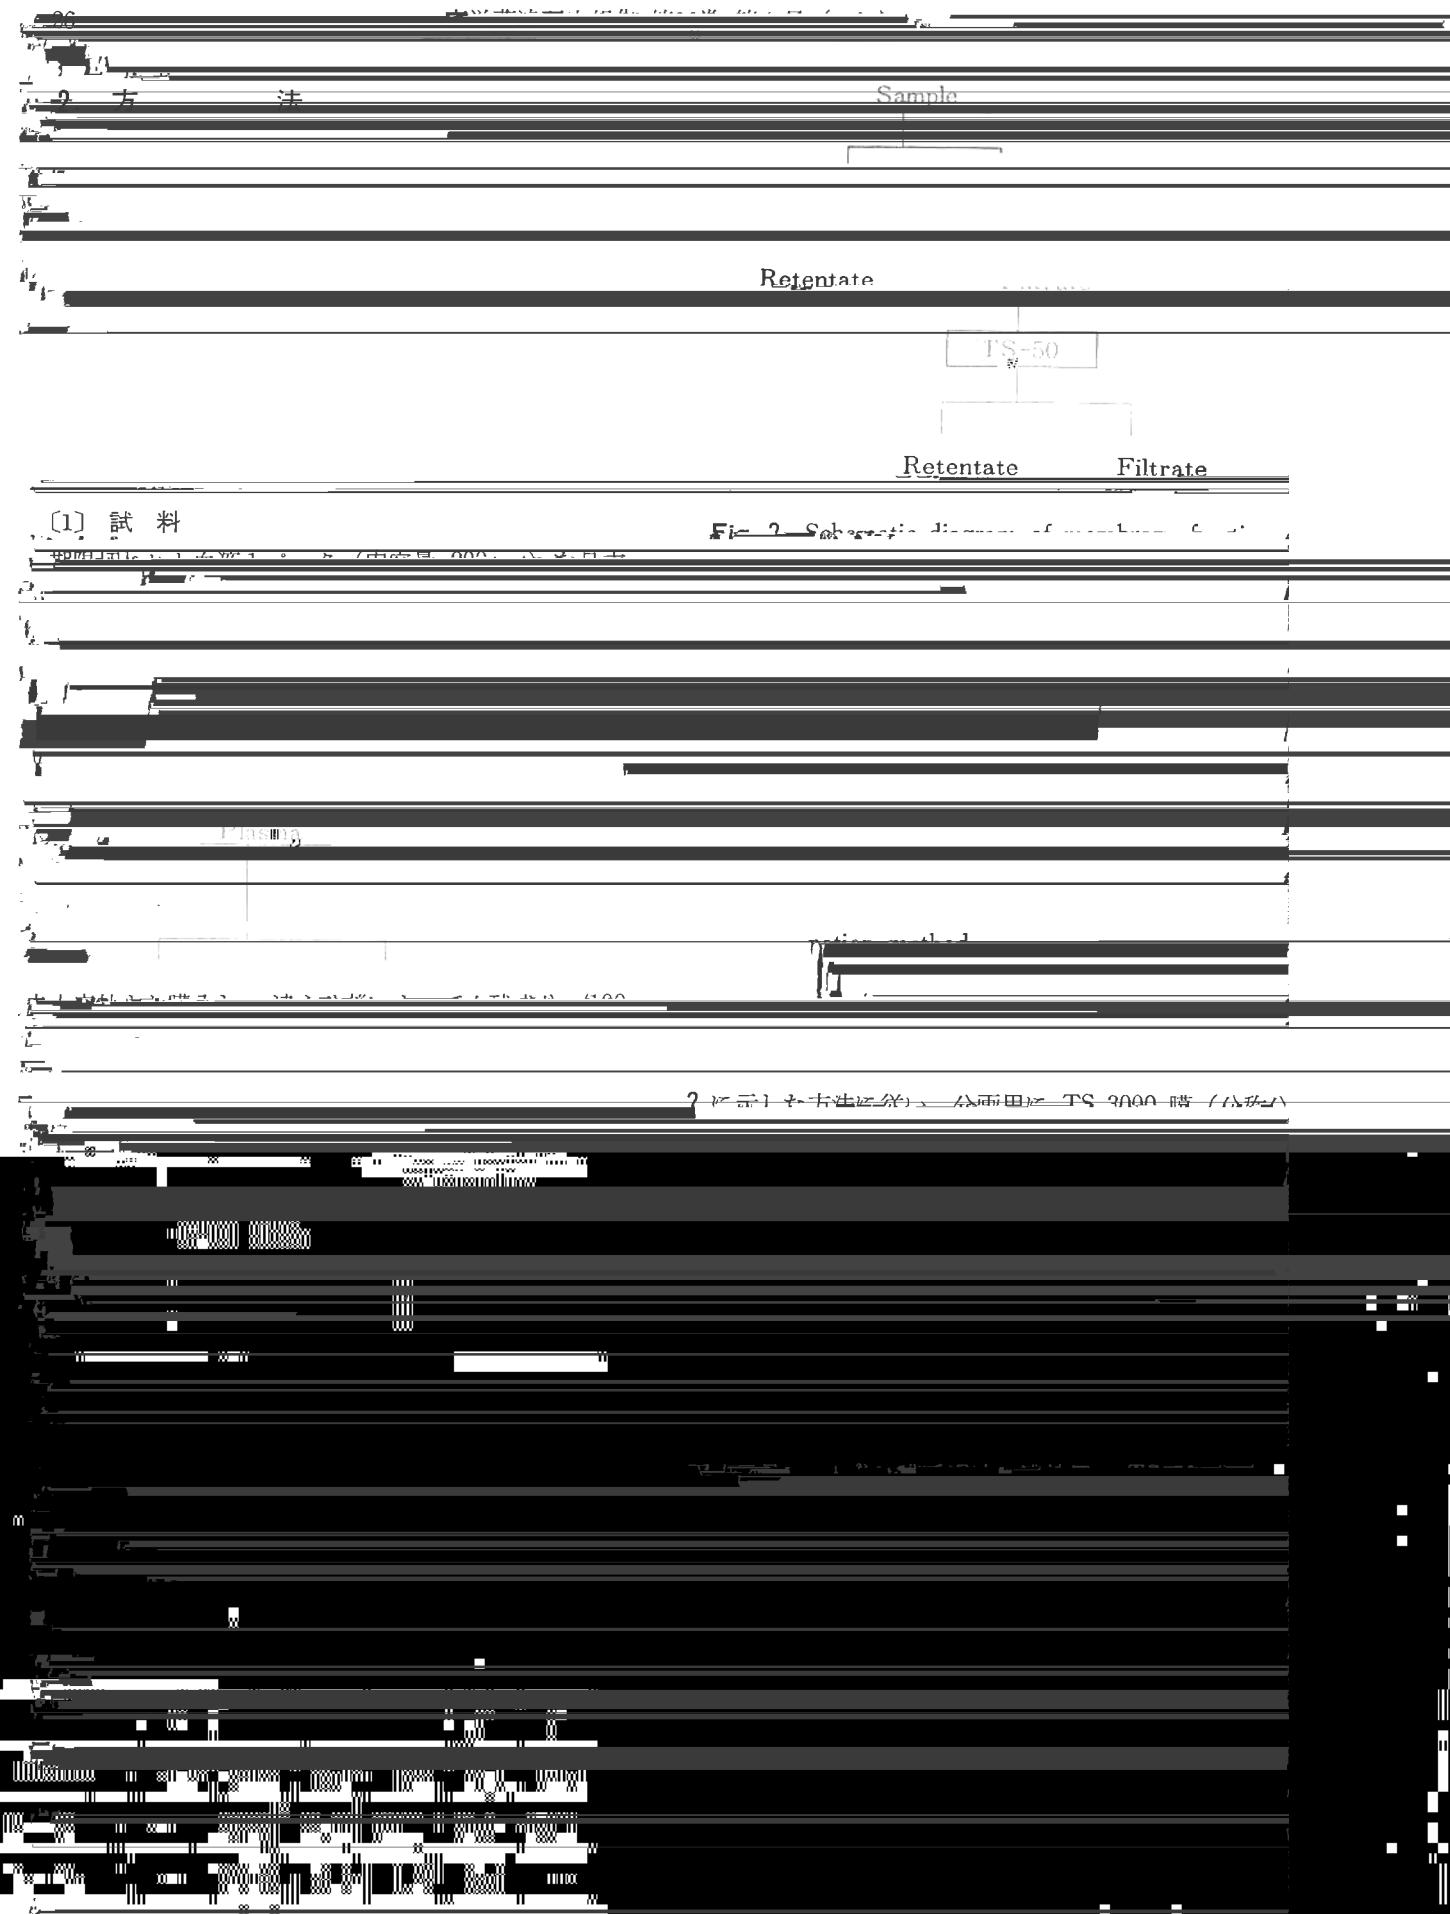

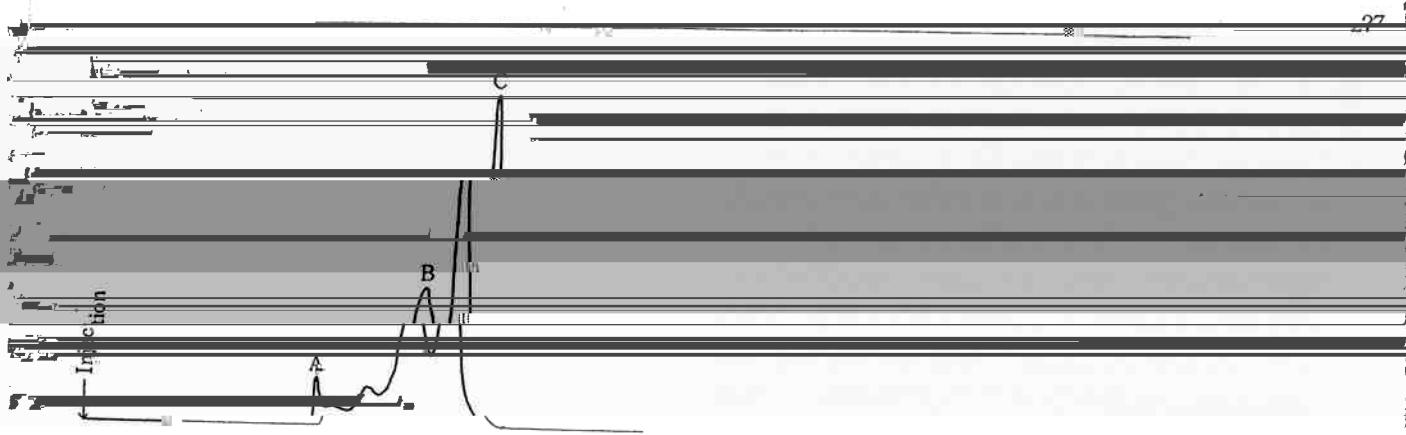
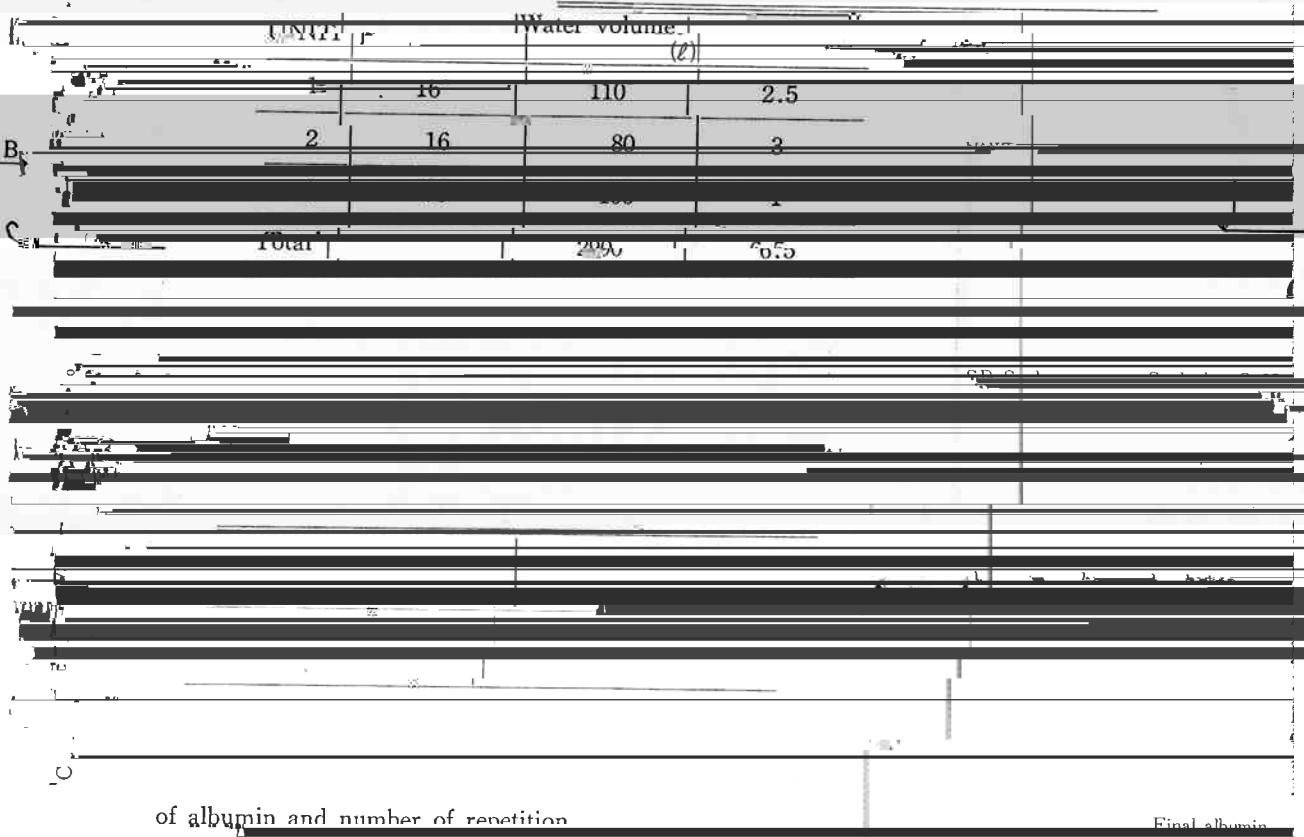


Fig. 3 Chromatogram of human plasma

B :  $\gamma$ -globulin  
C : Albumin

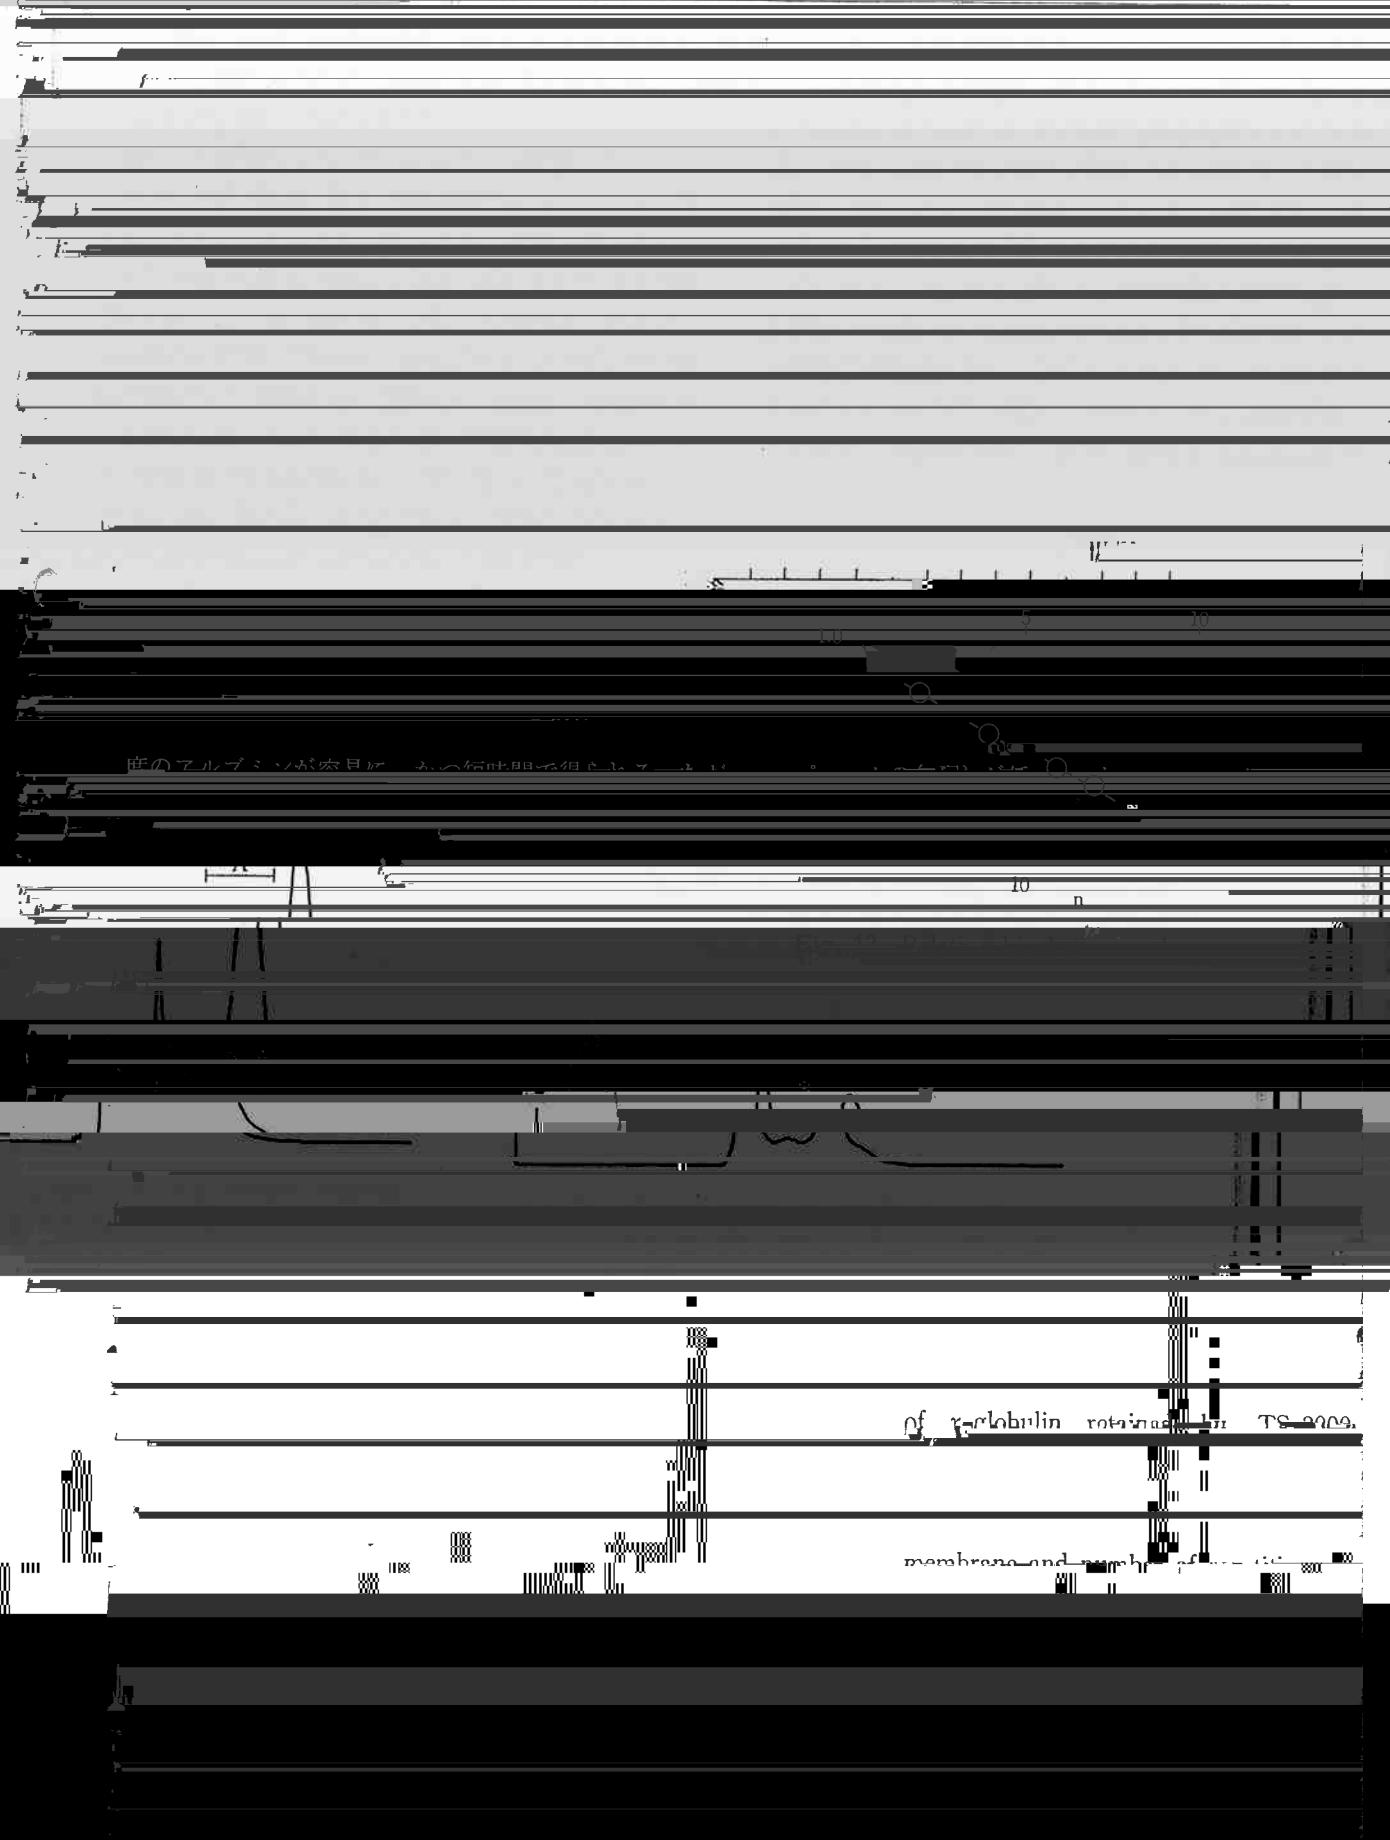


Fig. 9. Protein distribution.



of albumin and number of repetition

Final albumin treatment





3) *Pharmacia Fine Chemicals, A process for human*

*albumin, instrument manual.*